
Производство тепловой и электрической энергии из древесных отходов

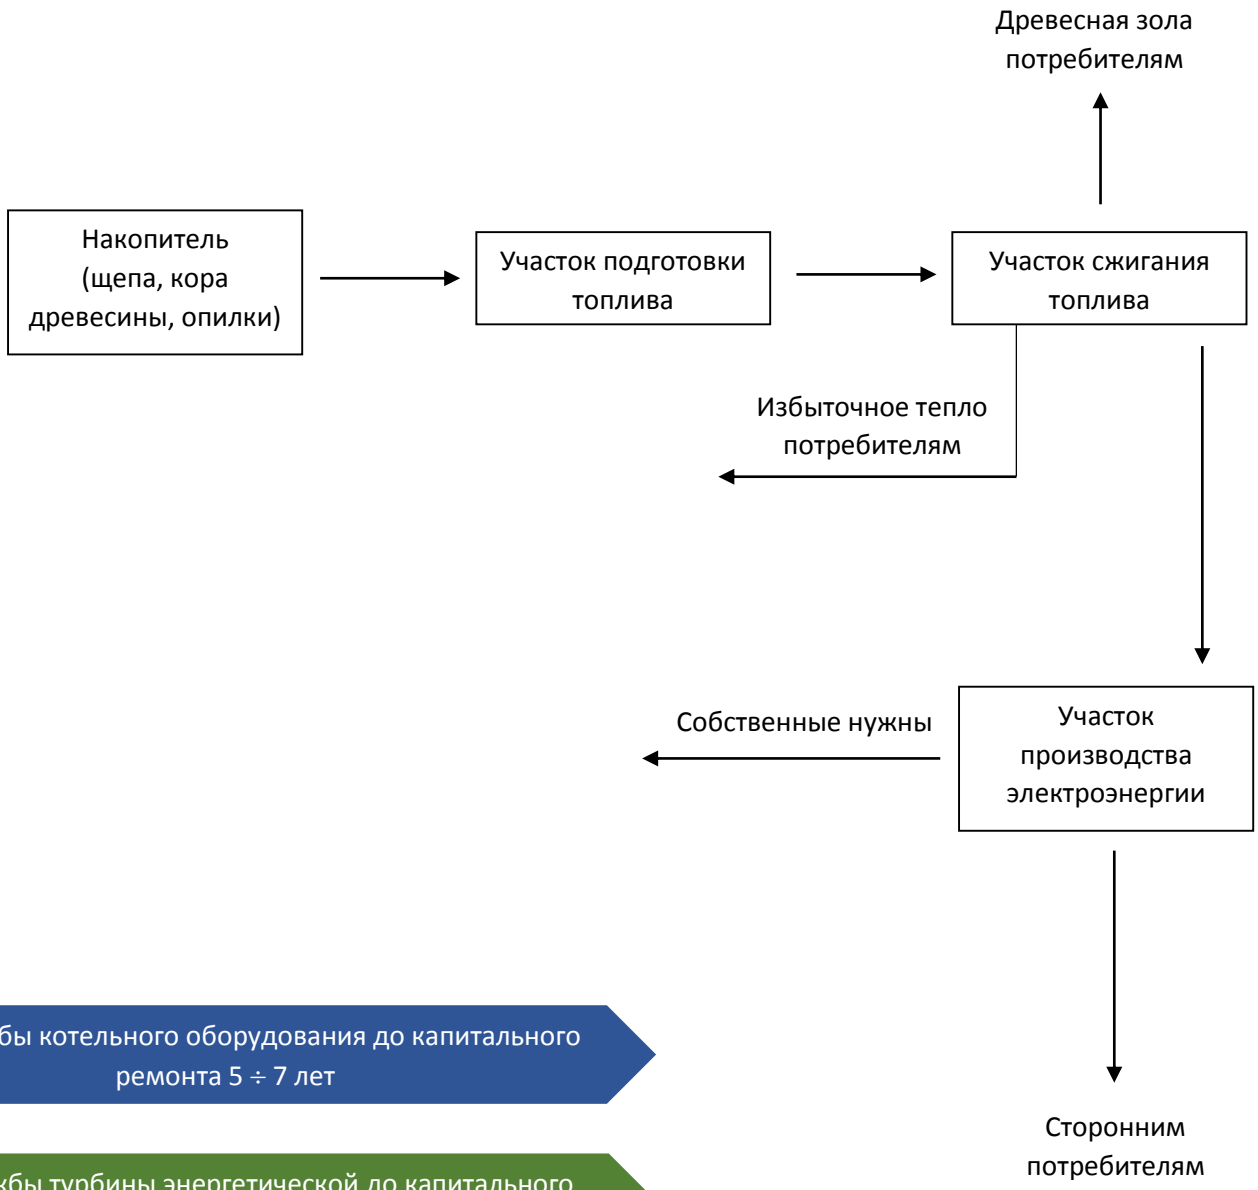

Срок службы котельного оборудования до капитального ремонта 5 ÷ 7 лет

Срок службы турбины энергетической до капитального ремонта 20 ÷ 25 лет

Установочная стоимость:

1 кВт электроэнергии – 120 000р.

Себестоимость электроэнергии до 2,5 р/кВт. час